

ПРОВОДА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ – ЦЕНА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

Н.А. Фёдоров, директор по развитию ООО «Ламифил»

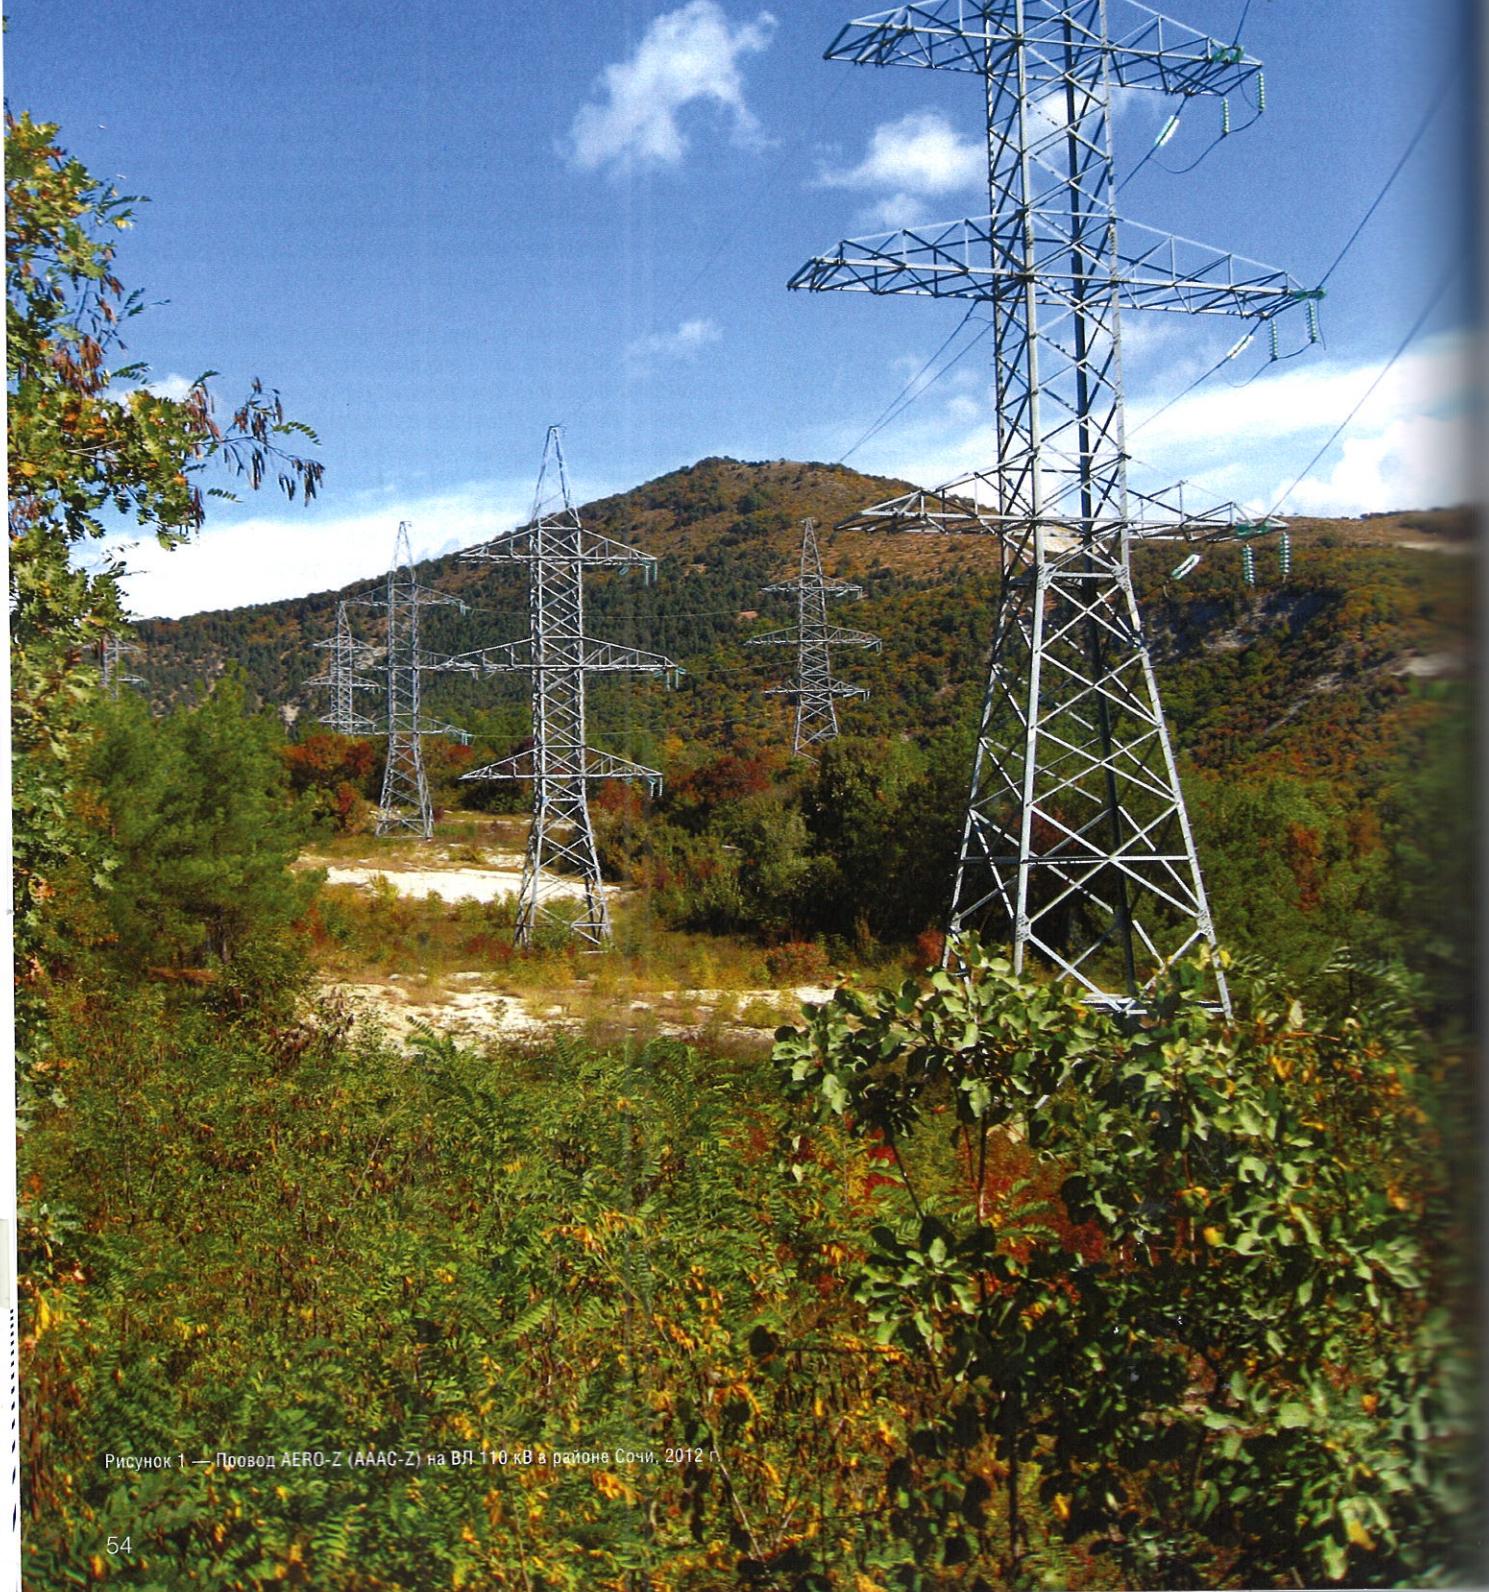


Рисунок 1 — Провод АЕРО-Z (АААС-Z) на ВЛ 110 кВ в районе Сочи, 2012 г.